




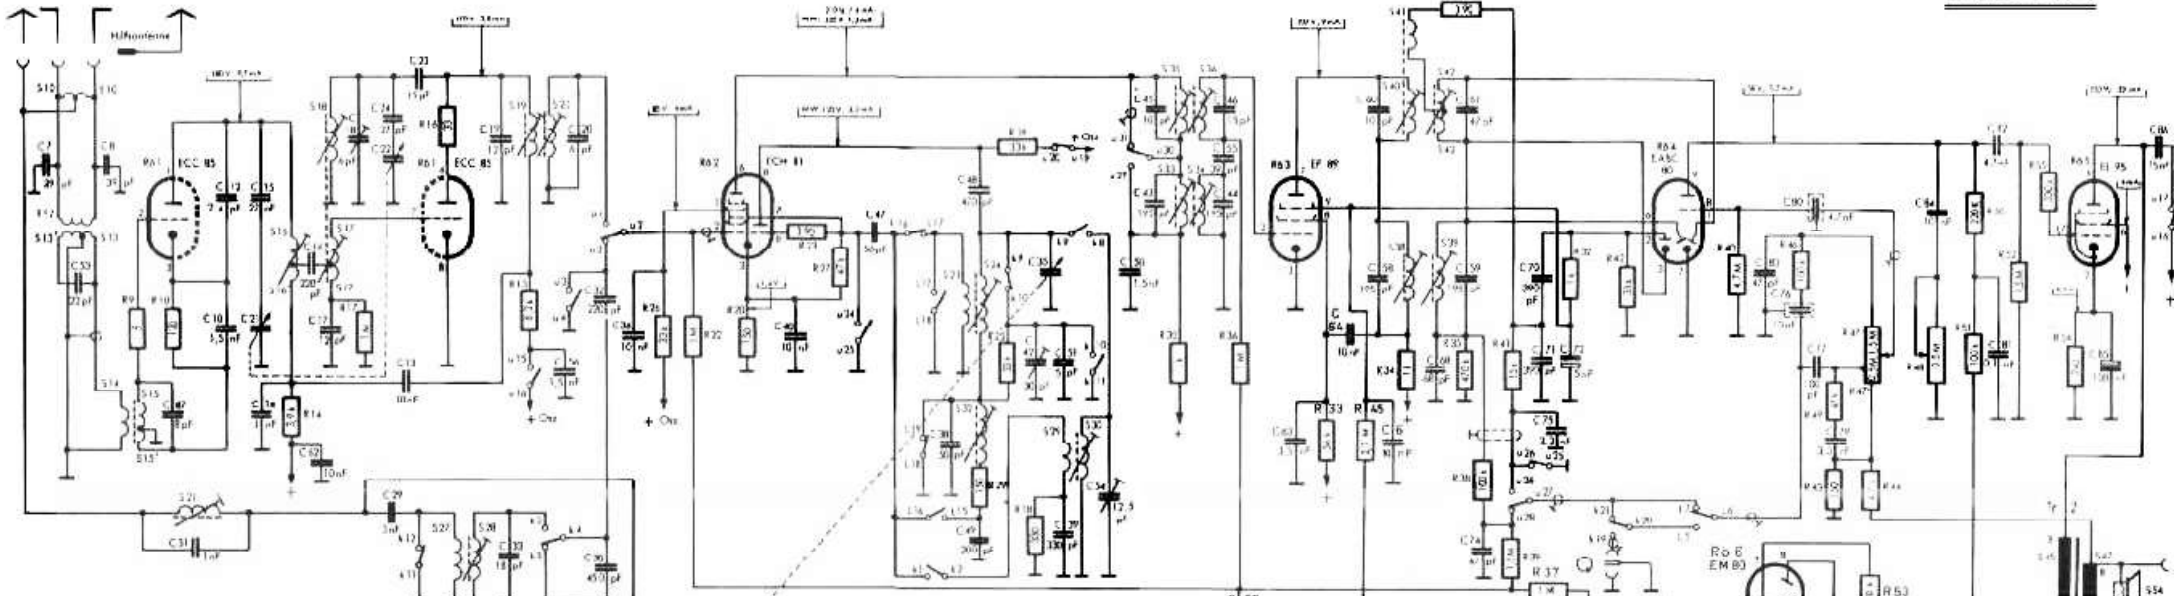


Seilführungsplan

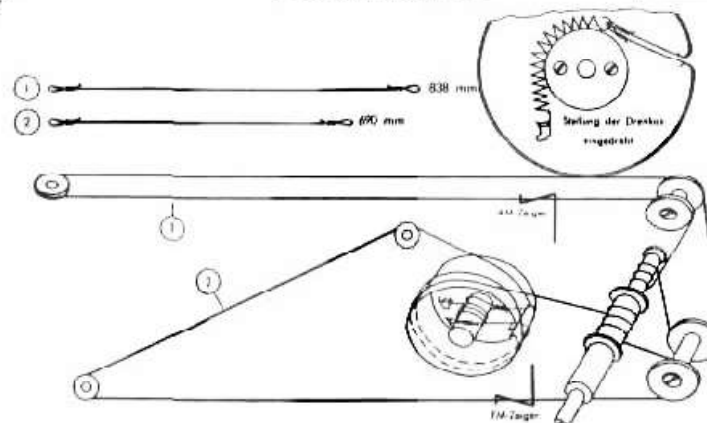

Die angegebenen Spannungs- und Stromwerte
gelten für den UKW-Bereich (Ausschneide MW).
Spannungen wurden gemessen mit PHILIPS
Föhrenschaltwerk.

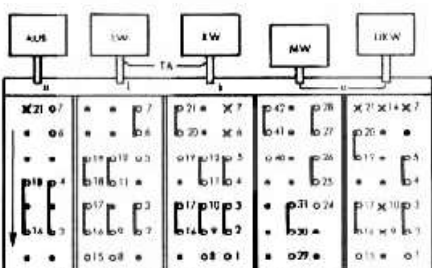

Testschalter, Stand MW, von unten auf Lötstelle gesehen
Hub = 1 Kontaktkontakt, o = Schaltskontakt, z = Stützpunkt

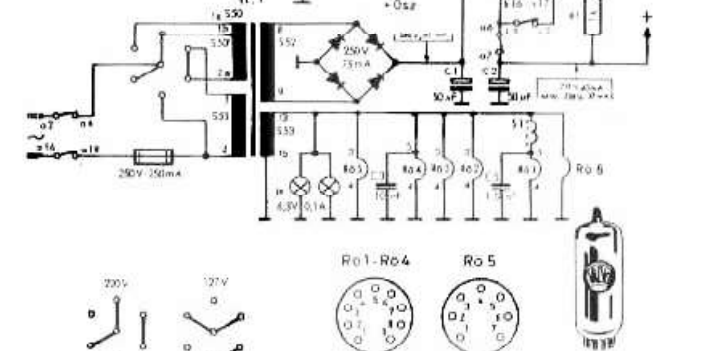

ANSCHLÜSSE DER VALVO-ROHREN

